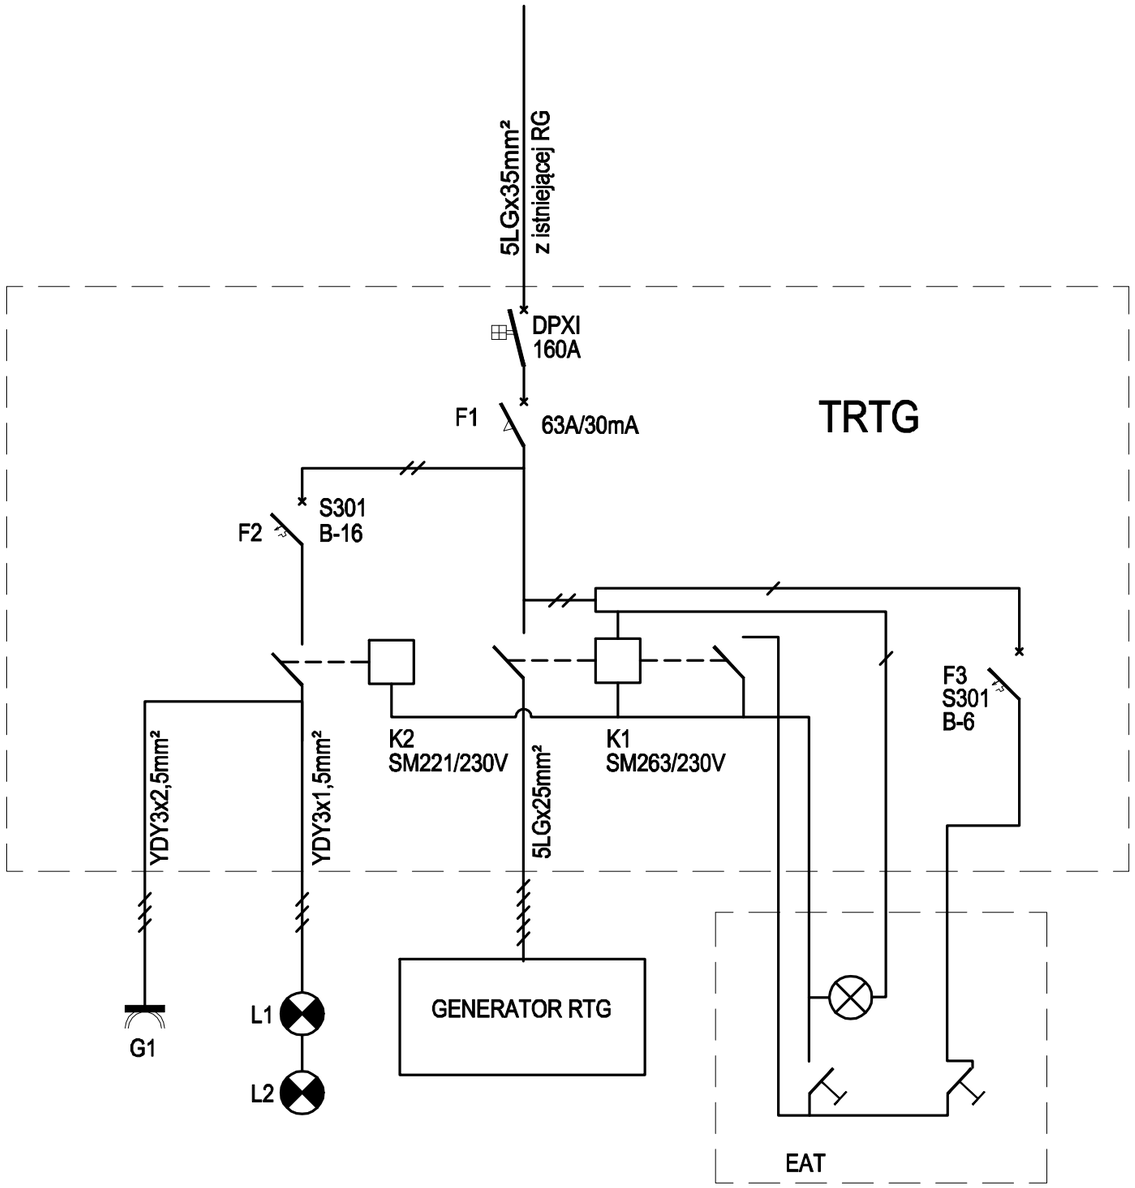

Przyjęto:
moc chwilowa 85kVA
chwilowa wartość prądu do 117A w czasie 0,1s
rezystancja sieci do 0,17Ω na wejściu generatora

Oznaczenia:
EAT - przycisk włączający i wyłączający z lampką kontrolną
L1, L2 - lampki ostrzegawcze nad drzwiami pracowni
G1 - gniazdo 230V umiejscowione za generatorem RTG

INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI UL. FELIŃSKIEGO 7, 93-252 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	**PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE NA PRACOWNIE RTG W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO " GÓRNA" W ŁODZI**
ADRES INWESTYCJI	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI FILIA UL. RZGOWSKA 170, 93-311 ŁÓDŹ DZ.NR 382/1,382/2,382/3,382/4 OBRĘB G-28
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
	przedmiot rysunku: SCHEAMT TABLICY TRTG PRACOWNI RTG, II PIĘTRO

DATA	JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS.
kwiecień 2019	cm	-	06

projektant inst. elektryczne	mgr inż. Michał Śpiewak specj. elektryczna. upr. nr LOD/3434/PWBE/17	podpis: